


# Схема организации выполнения заявки на присоединение к электросетям за 45 дней

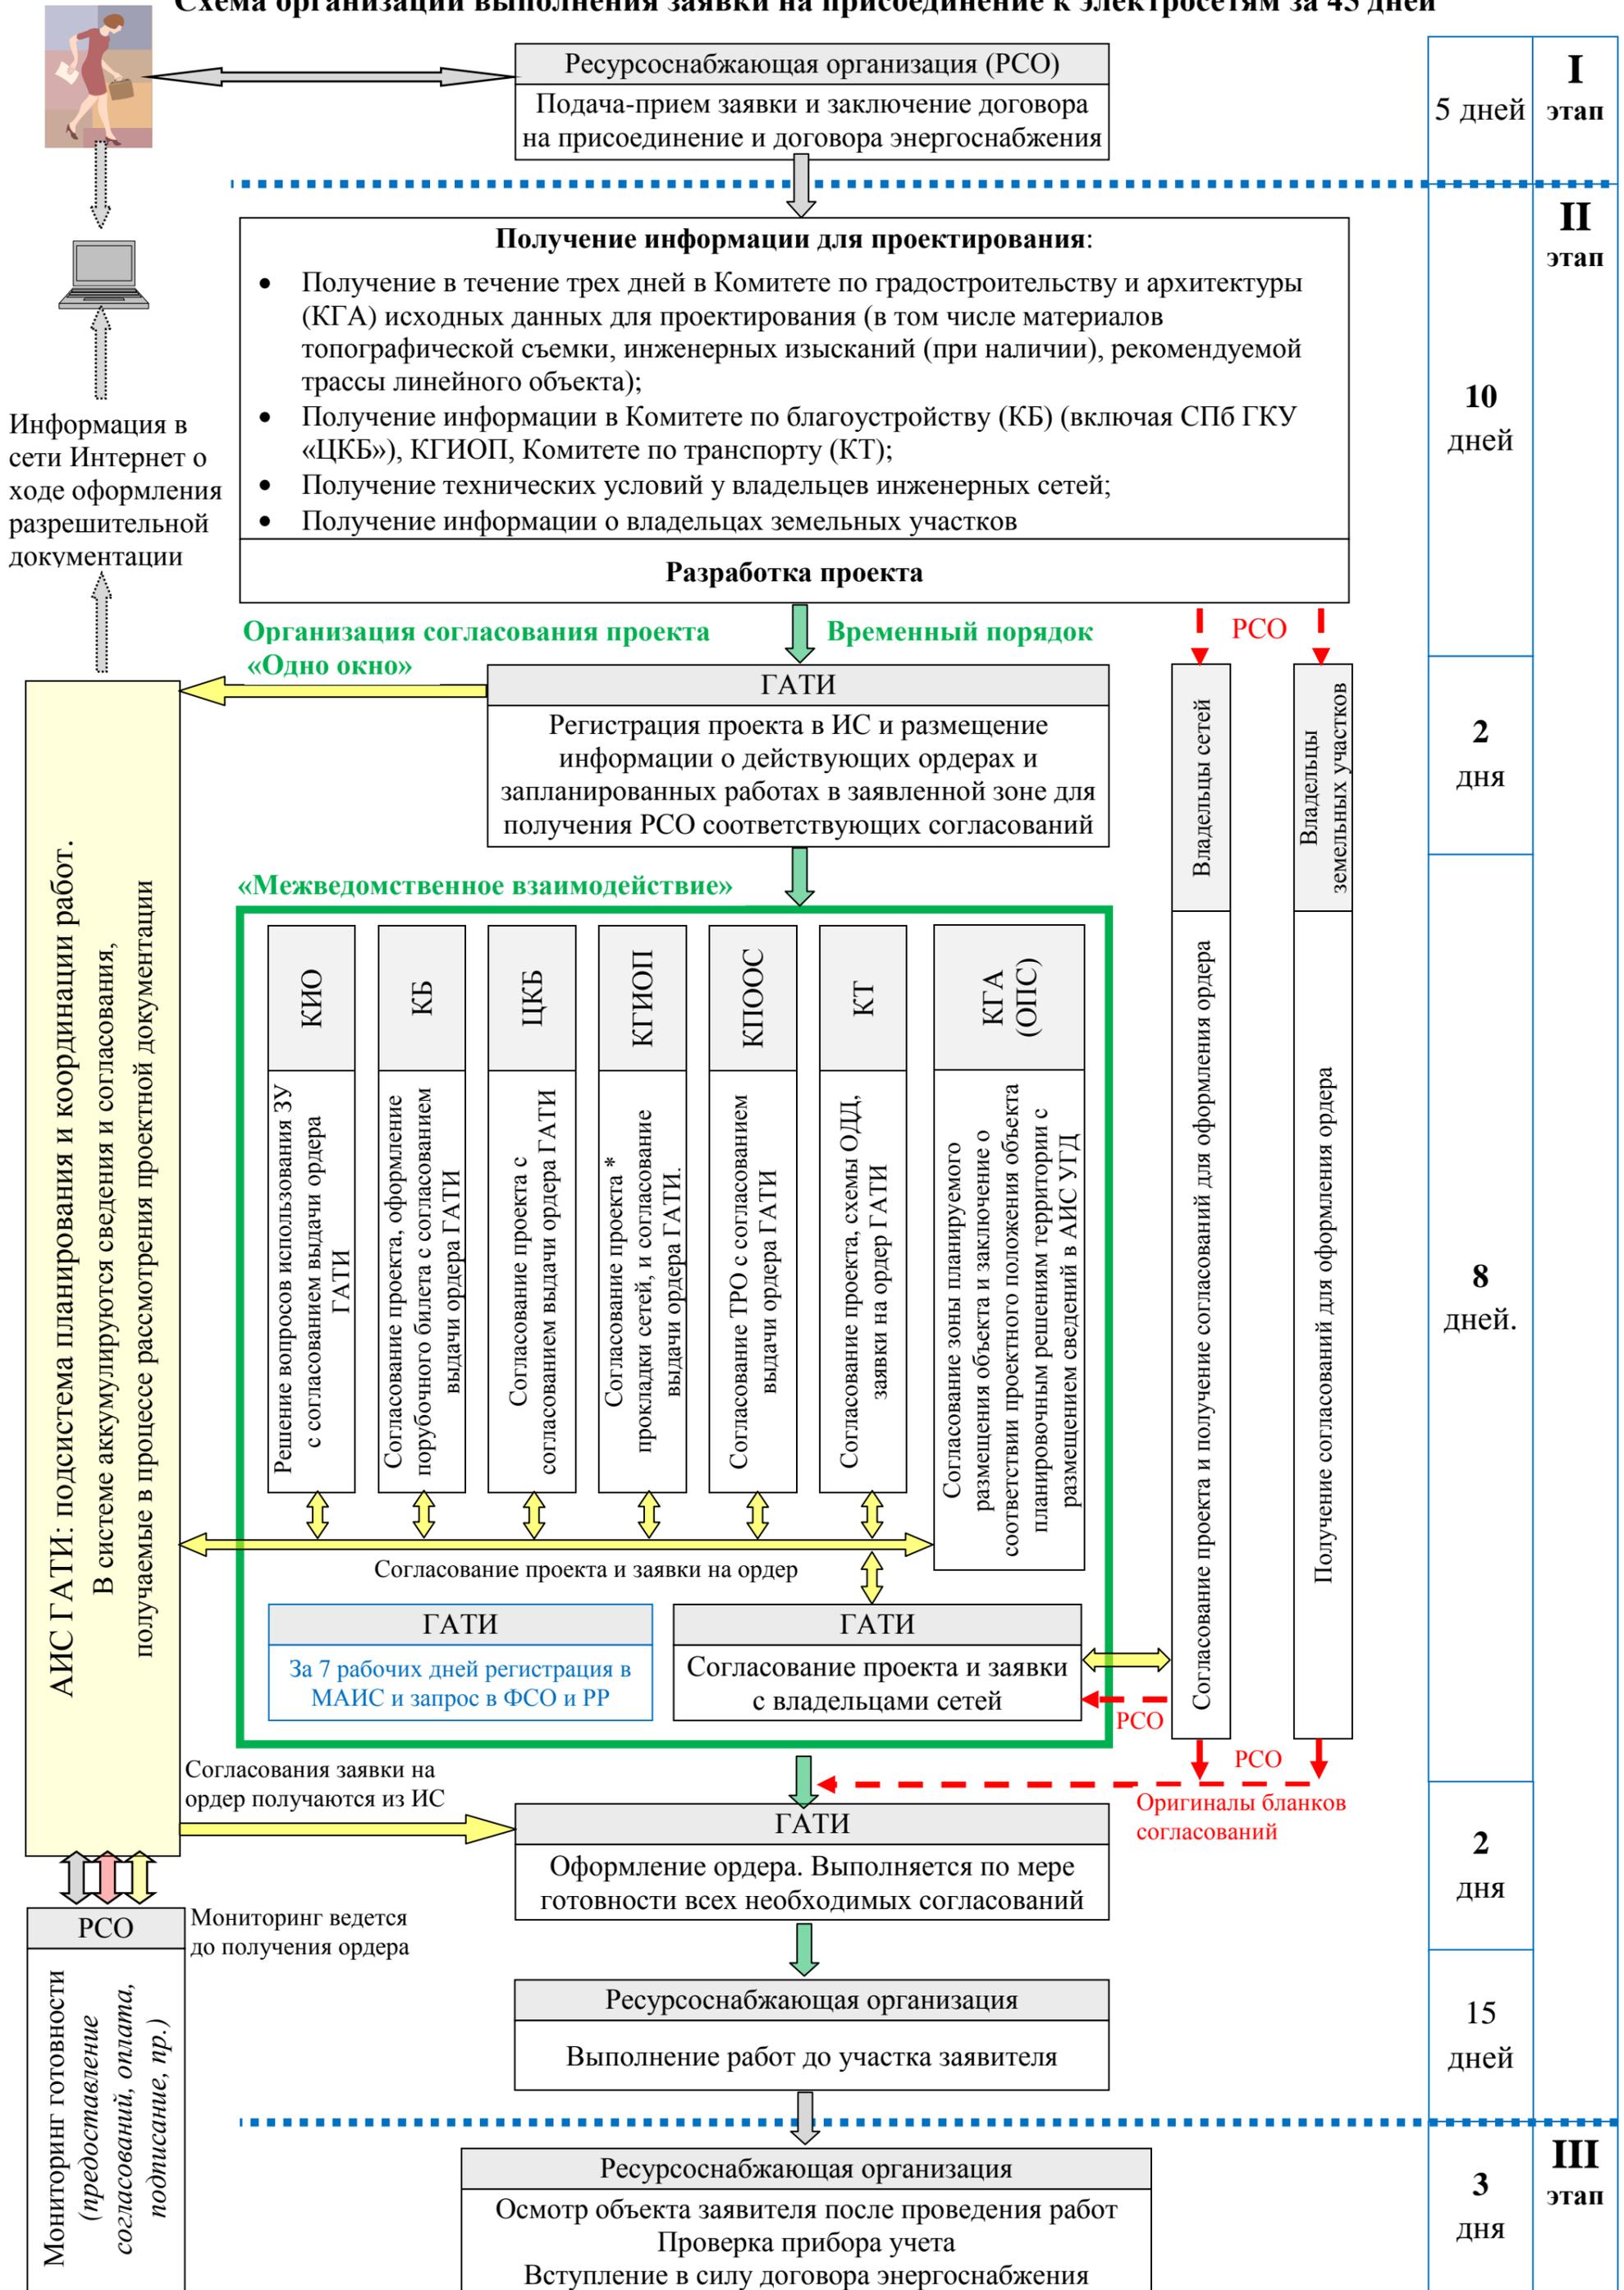

\* - Согласование проекта прокладки сетей, не затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, в рамках хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия. (предложение КГИОП)